

Ravila mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt

Teekatendid I 1: 50


A - A; C - C. Graniitsõelmekattega sõidutee

A-A
graniitsõelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm
tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm
kruus või jäme killustik 200 mm
keskliiv 200 mm
tihendatud mineraalne aluspinnas

C-C
graniitsõelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm
tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm
kruus või jäme killustik 200 mm
keskliiv 200 mm
filterkangas
tihendatud mineraalne aluspinnas

A-A
kõnnitee äärekivi 500 x 50 x 200 mm,
uputatud asendis; betoonalusel

C-C
immutatud (A klass) laud 35 x 100 mm
immutatud (A klass) puitvai 25 x 25 x 600 mm

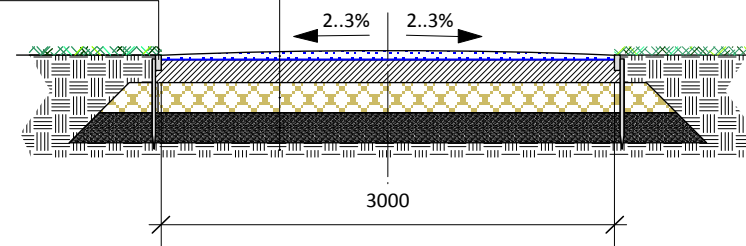


- Märkus: 1. Esiväljakut piiraval kahel diagonaalsel teel osas (A-A) teha ehitustööde eelselt olemasoleva teekatendi uuring (arheoloogia ja ehitustehniline analüüs); kasutada ära võimalikult palju olemasolevat tee alust.
2. Kurvidel ääristusel laudad painutada, väiksema raadiusega kurvidel teha laudadele välimisse külge sisselõiked vahega, mis võimaldab laua painutamise purunemiseta; sisselõiked töödelda immutusvahendiga.
3. Esiväljaku teede ääres (A-A) asuvad graniitpollarid säilitada olemasolevatel asukohtadel, viltuvajunud ja mahakukkunud pollarid võib püsti tõsta (vastavalt toestada), purunenud pollareid ei taastata, kaotsiläänud pollareid ei asendata.

D - D; F - F. Graniitsõelmekattega jalgte

immutatud (A klass) laud 35 x 100 mm
immutatud (A klass) puitvai 25 x 25 x 600 mm


graniitsõelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm
tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm
keskliiv 150...200 mm
tihendatud mineraalne aluspinnas

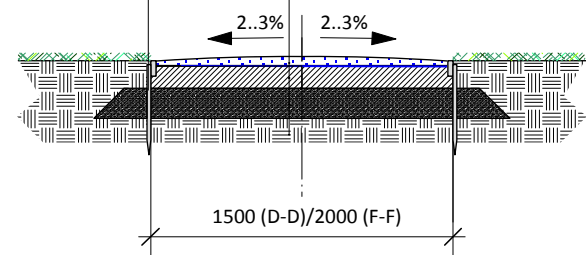

Märkus: kõikide jalgteede üldlaius on 1,5 m (va tagaväljaku peenra juures olevad teed (F-F), mille laius on 2,0 m)

I - I. Mänguväljaku turvakate

MULTIKUM turvaalus 80 mm
tihendatud peenkillustik (fr. 6-16 mm) 150 mm
keskliiv 150...200 mm
tihendatud mineraalne aluspinnas

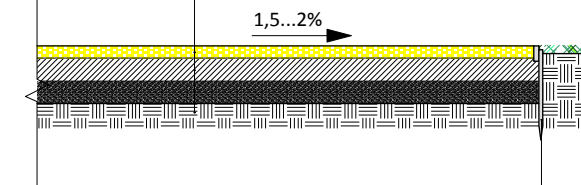


immutatud (A klass) laud 35 x 100 mm
immutatud (A klass) puitvai 25 x 25 x 600 mm

E - E. Tennisplats

graniitsõelmed (0-6 mm, toon punakaspruun) või punase tellise puru (0-6 mm) 30 mm
paesõelmed 30 mm
tihendatud peenkillustik (4-16 mm) 100 mm
tihendatud jäme killustik 300 mm
filterkangas
jäme liiv 100 mm
filterkangas
tihendatud mineraalne aluspinnas

Märkus: dreneaž ja katendi konstruktsioon täpsustada tööjoonisega.

post: tsingitud nelikanttoru 70 x 70 mm
piirdevõrk (täpsustada tööjoonisega)

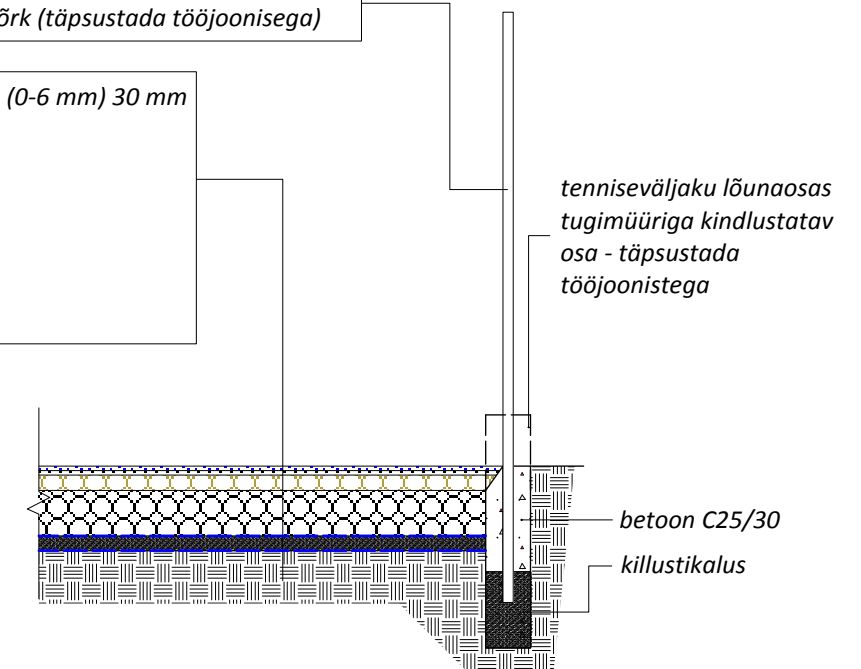

Artes Terræ
MAASTIKUARHITEKTID

Artes Terræ OÜ
Reg nr 10914072
Puiestee 78, Tartu 51008
artes@artes.ee

Maastikuarhitekt:
Sulev Nurme
Projekti juht:
Heiki Kalberg

Töö:

Joonis:

Tellijä: Ravila Mõis OÜ
Asukoht: Ravila, Kose vald, Harjumaa

Ravila mõisa pargi
rekonstrueerimisprojekt

Teekatendid I

Töö nr: 07KP14
Kuupäev: 09.14
Mõõt: 1: 50
Joonise nr: 18